


Forberedelse til bruk av HP Link i CGM Journal


Veiledning versjon 2.0, april 2024

Del A: Aktivere HP Link ved ditt legekontor

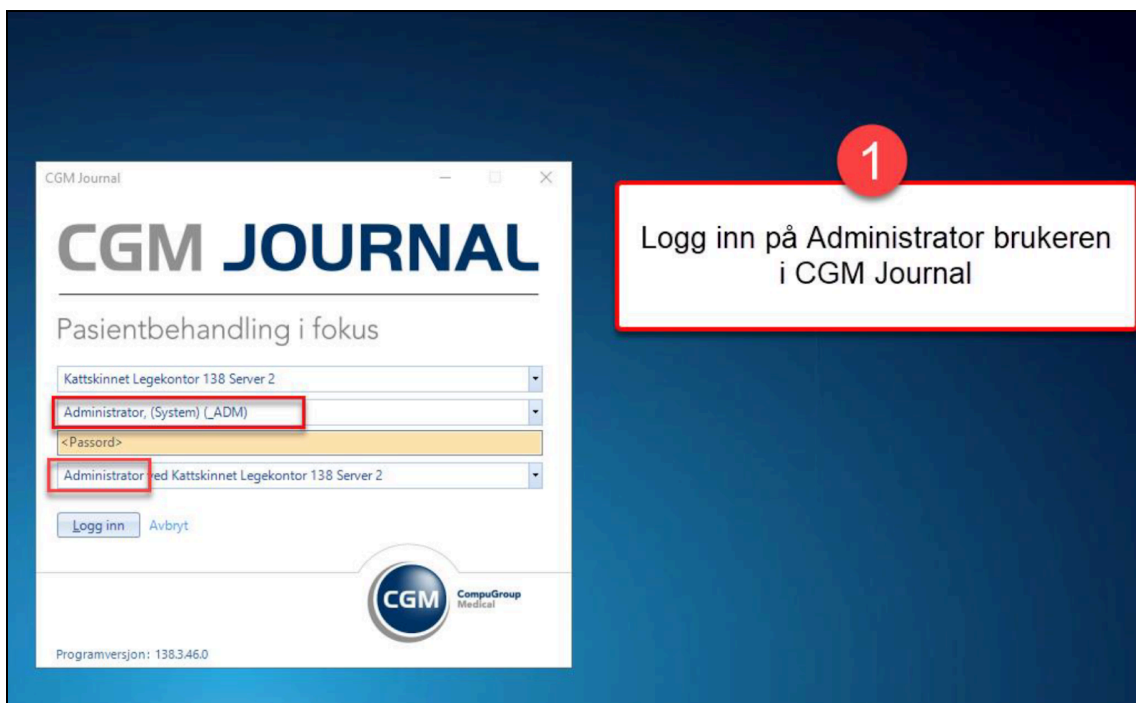



1

Logg inn på Administrator brukeren i CGM Journal

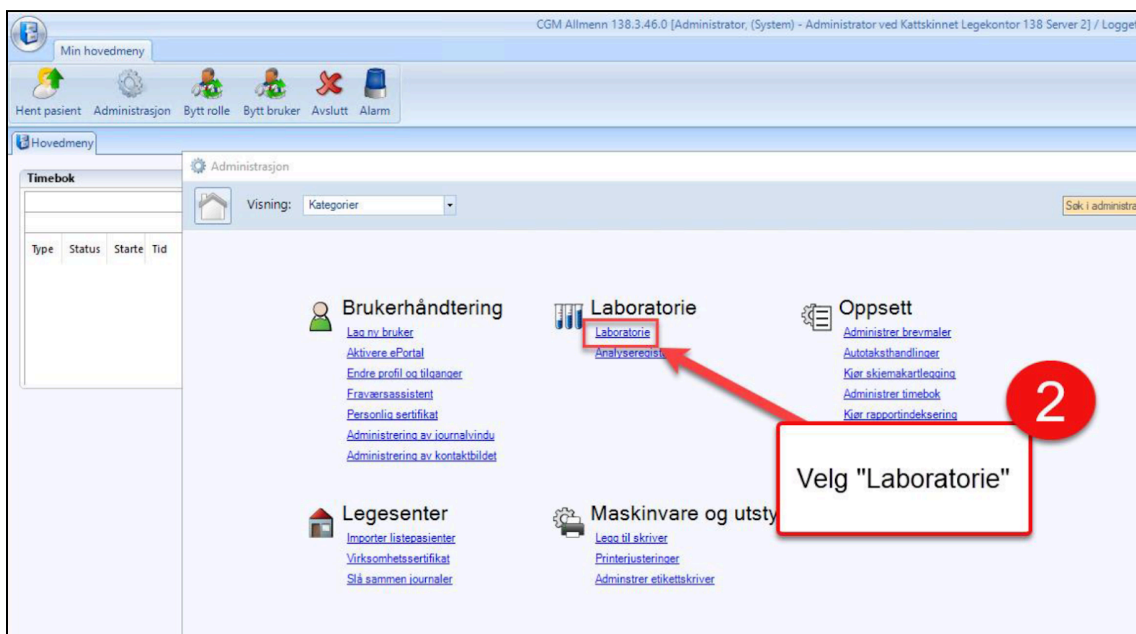


2

Velg "Laboratorie"

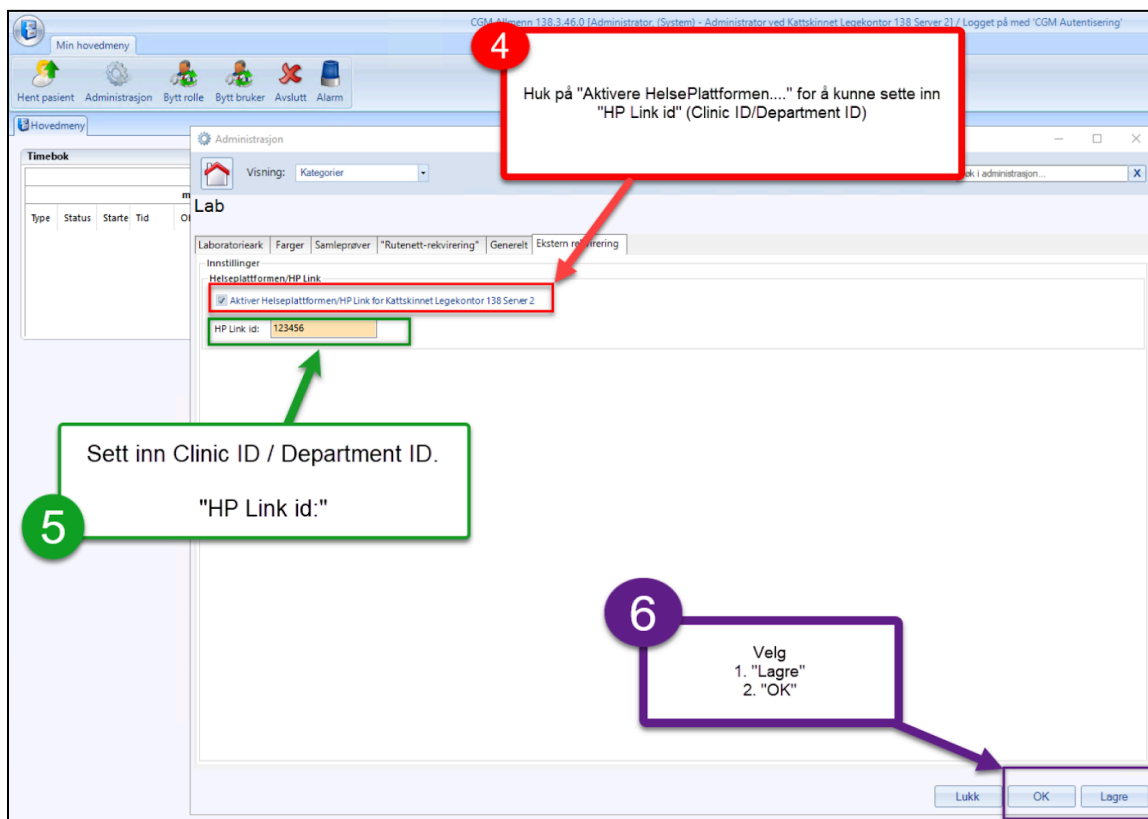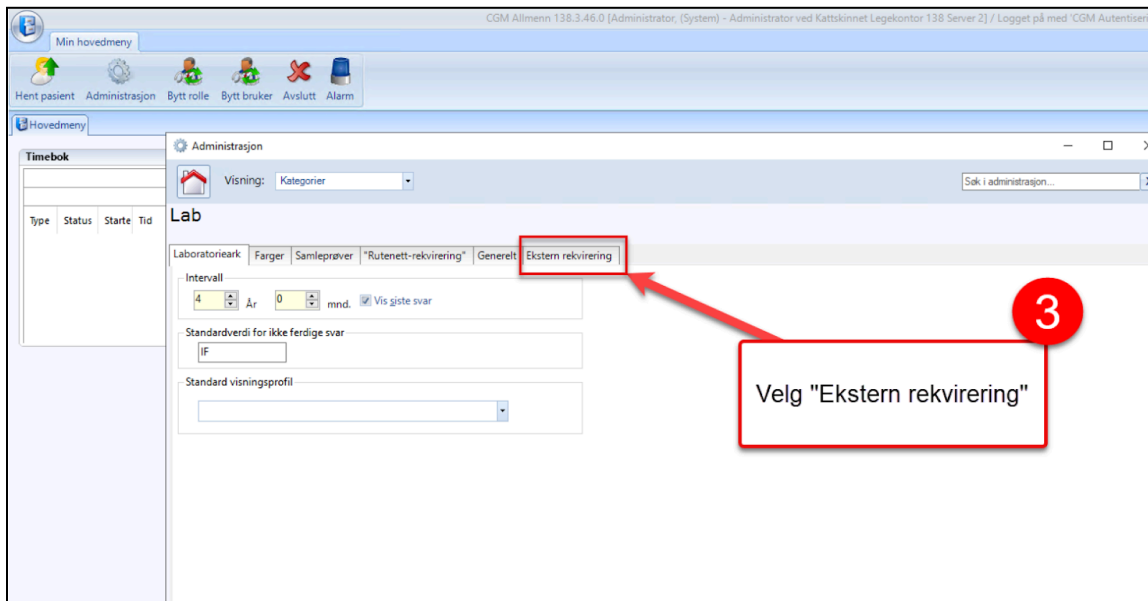

Ditt legekontors "Department ID" finner du på <https://hplink.no/support/>, under overskriften "Lokal kodeliste for integrert oppsett"

Del B: Legge til "HP Link-prøvetaking" på legekontorets plukkliste for internlab



CGM Journal

CGM JOURNAL

Pasientbehandling i fokus

Kattskinn Legekontor 138 Server 2

Administrator, (System) (_ADM)

<Passord>

Administrator ved Kattskinn Legekontor 138 Server 2


Logg inn Avbryt

CGM CompuGroup Medical

Programversjon: 138.3.46.0

8

Logg inn på Administrator brukeren i CGM Journal

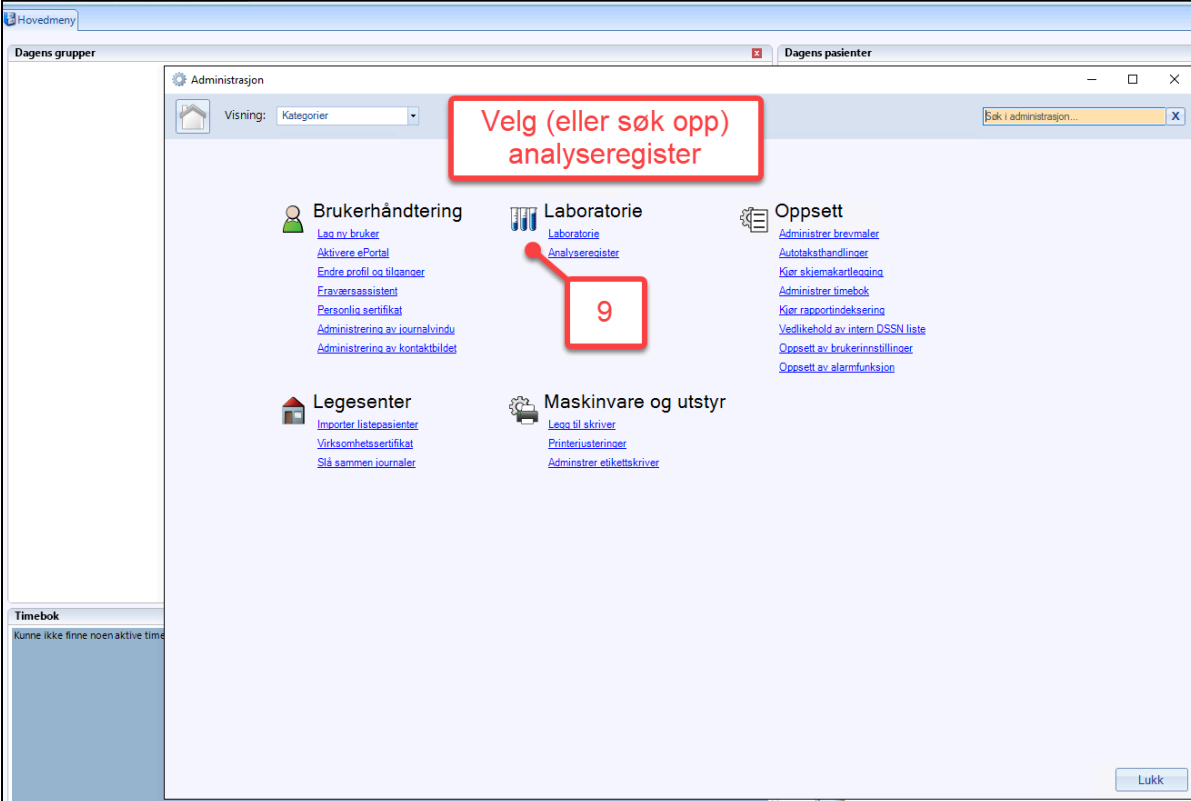

Hovedmeny

Dagens grupper

Dagens pasienter

Administrasjon

Visning: Kategorier

Bak i administrasjon...

Velg (eller søk opp) analyseregister

9

Brukerhåndtering

- Lag ny bruker
- Aktivere ePortal
- Endre profil og tilgang
- Fraværsassistent
- Personlig sertifikat
- Administrering av journalvindu
- Administrering av kontaktbilde

Laboratorie

- Laboratorie
- Analyseregister

Oppsett

- Administrer brevmal
- Autotakthandlinger
- Kjer skjemakartleggning
- Administrer timebok
- Kjer rapportindeksering
- Vedlikehold av intern DSSN liste
- Oppsett av brukernållinger
- Oppsett av alarmfunksjon

Legesenter

- Importer listepasienter
- Virksomhets sertifikat
- Slå sammen journaler

Maskinvare og utstyr

- Lag til skriver
- Printerjusteringer
- Administrer etikettskriver

Timebok

Kunne ikke finne noen aktive time

Lukk

Administrasjon

Visning: Kategorier

Analyseregister

Analyseregister | Analysesammenl ng | Angre sammenl ng | Angre signering | Vedlikehold

Ny analyse | Rediger | Sett

Filter
 Alle Kun eksterne Kun interne Kun aktive

Aktiv	Kode	Navn	Visningsnavn	Lab	HP Link	Gruppe	AT	System
<input checked="" type="checkbox"/>	NEWS2	NEWS2 score	NEWS2 score	InternLab		Annet	AT	Annet
<input checked="" type="checkbox"/>	O2METNING	O2 Metning	O2 Metning	InternLab		Klinisk/Kjemisk	CLIN	Annet
<input checked="" type="checkbox"/>	O2METNING-1...	O2 Metning skala 1 NEWS...	O2 Metning skala 1 NEWS...	InternLab		Annet	AT	Annet
<input checked="" type="checkbox"/>	O2METNING-2...	O2 Metning skala 2 NEWS...	O2 Metning skala 2 NEWS...	InternLab		Annet	AT	Annet
<input checked="" type="checkbox"/>	OEDEMA	�dem	OEDEMA	InternLab		Verdi 0-3. Svang...	Klinisk/Kjemisk	CLIN
<input checked="" type="checkbox"/>	Oxygen	Oksygenf�rsel	Oksygenf�rsel	InternLab			System	System
<input checked="" type="checkbox"/>	OXYGEN-NEWS...	Oksygenf�rsel NEWS2 sc...	Oksygenf�rsel NEWS2 sc...	InternLab		Annet	AT	Annet
<input checked="" type="checkbox"/>	PEF	PEF	PEF	InternLab		PEF	Klinisk/Kjemisk	CLIN
<input checked="" type="checkbox"/>	PULS	Puls	PULS	InternLab		Puls	Klinisk/Kjemisk	CLIN
<input checked="" type="checkbox"/>	PULS-NEWS2-S...	Puls NEWS2 score	Puls NEWS2 score	InternLab			AT	Annet
<input checked="" type="checkbox"/>	RESPIRASJON	Respirasjonsfrekvens	Respirasjonsfrekvens	InternLab			Klinisk/Kjemisk	CLIN
<input checked="" type="checkbox"/>	RESPIRASJON...	Respirasjonsfrekvens NEW...	Respirasjonsfrekvens NEW...	InternLab			AT	Annet
<input checked="" type="checkbox"/>	ExtTest	Sendeprove	Sendeprove; husk pr�vetak...	InternLab		Sendeprove for �...	Annet	AT
<input checked="" type="checkbox"/>	HpLinkTest	HP Link: Sendeprove	Sendeprove; husk pr�vetak...	InternLab		HP Link: Sendeprov...	Annet	AT
<input checked="" type="checkbox"/>	SF	SF	SF	InternLab		Symfyse-fundus ...	Klinisk/Kjemisk	CLIN
<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATUR	Temperatur	Temperatur	InternLab			Klinisk/Kjemisk	CLIN
<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATUR...	Temperatur NEWS2 score	Temperatur NEWS2 score	InternLab			AT	Annet
<input checked="" type="checkbox"/>	Urinatx	Urinatx	Urinatx	InternLab			Klinisk/Kjemisk	CLIN
<input checked="" type="checkbox"/>	U-URINSTIX	U-URINSTIX	U-URINSTIX	InternLab		Til svangerskaps...	Klinisk/Kjemisk	CLIN
<input checked="" type="checkbox"/>	VAS	VAS	VAS	InternLab			Klinisk/Kjemisk	CLIN
<input checked="" type="checkbox"/>	Vekt	Vekt	Vekt	InternLab	kg		Klinisk/Kjemisk	CLIN

Lukk OK Lagre

10: Filtern "Kun interne" er aktivert for   korte ned listen.

11: Rull ned og velg linjen med "HP Link".

12: Klikk "rediger".

Administrasjon

Visning: Kategorier

S k i administrasjon ...

Analyseregister

Analyseregister | Analysesammenl ng | Angre sammenl ng | Angre signering | Vedlikehold

Ny analyse | Rediger | Sett

Filter
 Alle Kun eksterne Kun interne Kun aktive

Oppdater

Aktiv	Kode	Navn	Visningsnavn	Endre analyse	Type	Bestillingsstatus
<input checked="" type="checkbox"/>	O2METNING	O2 Metning	O2 Metning	HpLinkTest	Annet	HP
<input checked="" type="checkbox"/>	O2METNING-1...	O2 Metning skala 1 NEWS...	O2 Metning skal...		Annet	
<input checked="" type="checkbox"/>	O2METNING-2...	O2 Metning skala 2 NEWS...	O2 Metning skal...		Annet	
<input checked="" type="checkbox"/>	OEDEMA	�dem	OEDEMA		Annet	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oxygen	Oksygenf�rsel	Oksygenf�rsel		Laboratorium	
<input checked="" type="checkbox"/>	OXYGEN-NEWS...	Oksygenf�rsel NEWS2 sc...	Oksygenf�rsel		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	PEF	PEF	PEF		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	PULS	Puls	PULS		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	PULS-NEWS2-S...	Puls NEWS2 score	Puls NEWS2 sc...		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	RESPIRASJON	Respirasjonsfrekvens	Respirasjonsfrek...		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	RESPIRASJON...	Respirasjonsfrekvens NEW...	Respirasjonsfrek...		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	ExtTest	Sendeprove	Sendeprove; hu...		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	HpLinkTest	HP Link: Sendeprove	Sendeprove; hu...		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	SF	SF	SF		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATUR	Temperatur	Temperatur		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATUR...	Temperatur NEWS2 score	Temperatur NE...		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	Urinatx	Urinatx	Urinatx		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	U-URINSTIX	U-URINSTIX	U-URINSTIX		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	VAS	VAS	VAS		InternLab	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vekt	Vekt	Vekt		InternLab	

Endre analyse

Kode: HpLinkTest

Navn: HP Link: Sendeprove

Enhet: Laboratorium

Visningsnavn: Sendeprove; husk pr vetaking

Aktiv Auto signering

Referanseverdier

Kj�nn	Alder fra	Alder til	Min verdi	Maks verdi	Ref. verdi	Tekst	Neg tekst

Referanseverdier

OK  vryt

Lukk OK Lagre


13: Gruppe: Annet

14: Merk som aktiv

15: Ok og Lagre


Del C: Legg til HP Link i menyen til den enkelte bruker ved legekontoret

Aktivering av HP Link modul for bruker innenfor pasient journal



16

Logg inn på bruker (Lege eller medhjelper)

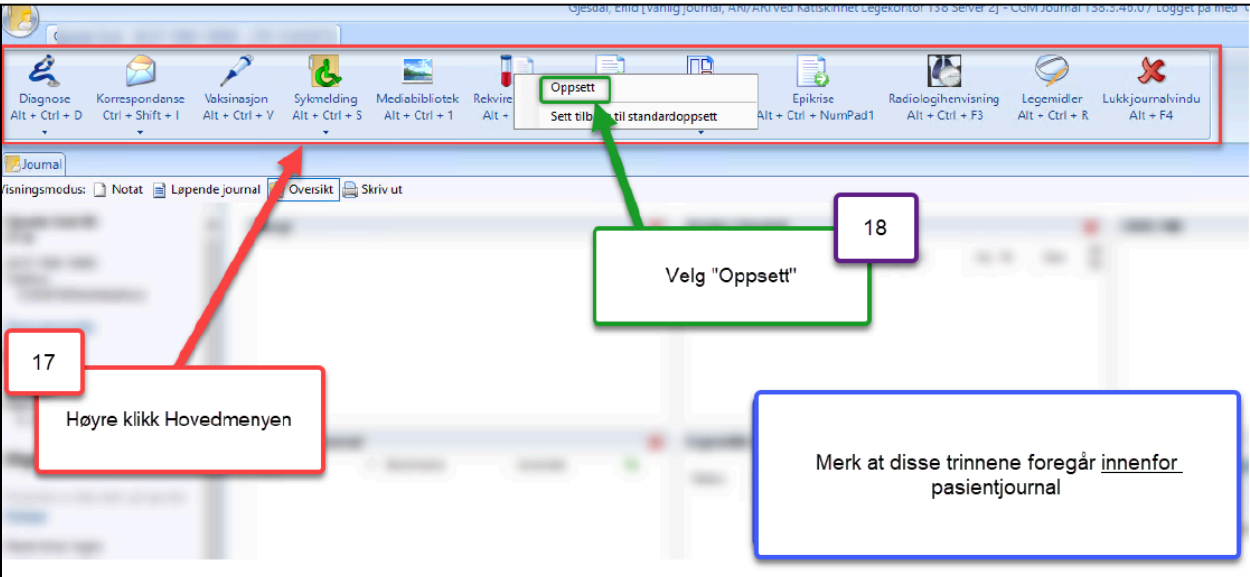

17

Høyre klikk Hovedmenyen

18

Velg "Oppsett"

Merk at disse trinnene foregår innenfor pasientjournal

